


# 安中市役所 様


平成21年1月 設置

設置機種: F-120G 8台  
F-170G 6台  
F-170R 1台

安中市の市役所です。  
事務スペース内の温度環境の改善及び  
カウンターの切れ目からの寒気流入を  
防ぐ為に設置させて頂きました。

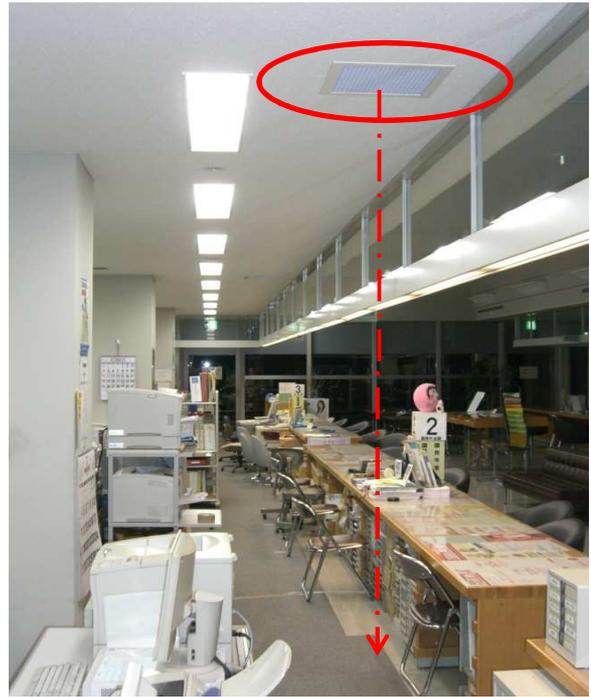

## 温度測定結果

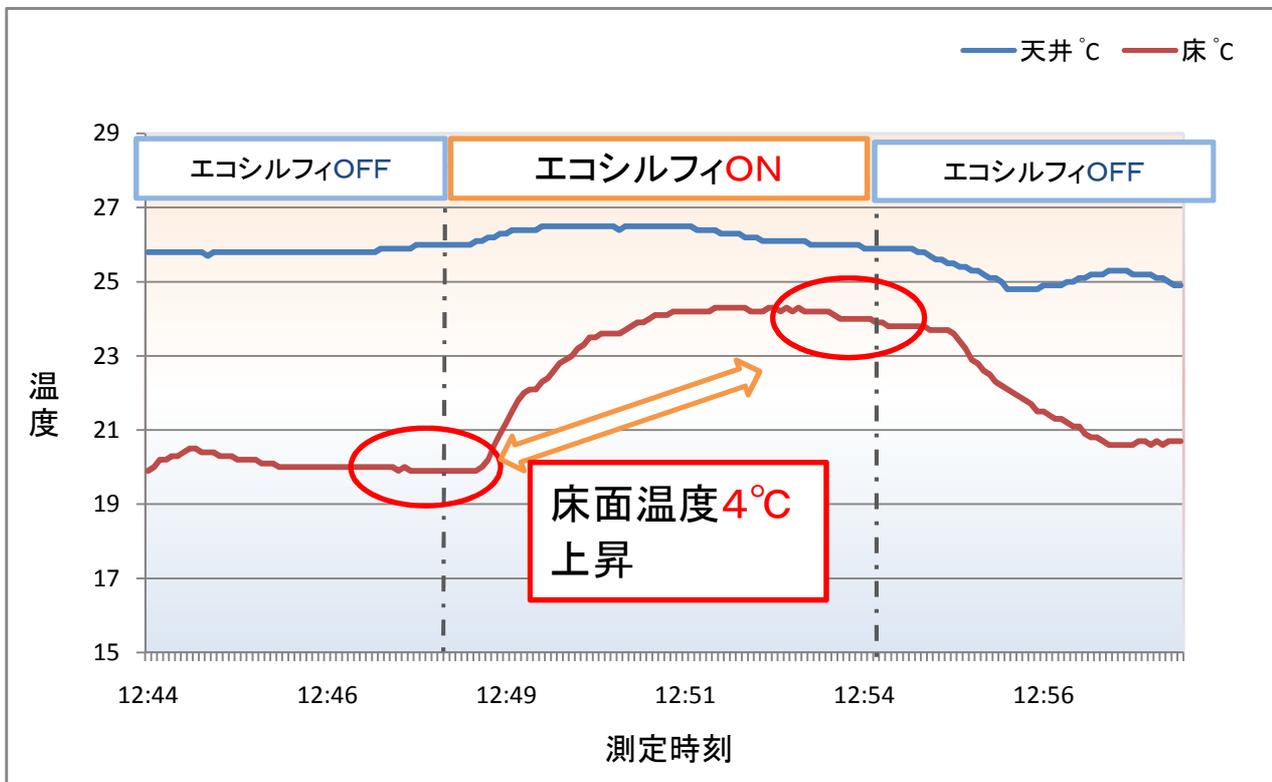

測定日時: 平成21年3月6日  
外気温: 5.3°C  
AC設定: 26°C