


新町図書館 様


平成20年3月 設置

設置機種:F-170R 17台

施設内は高さのある片屋根勾配の空間。温度ムラ対策として御採用頂きました。
年間を通し、温度ムラのない快適な施設の運営に貢献が
出来ました。

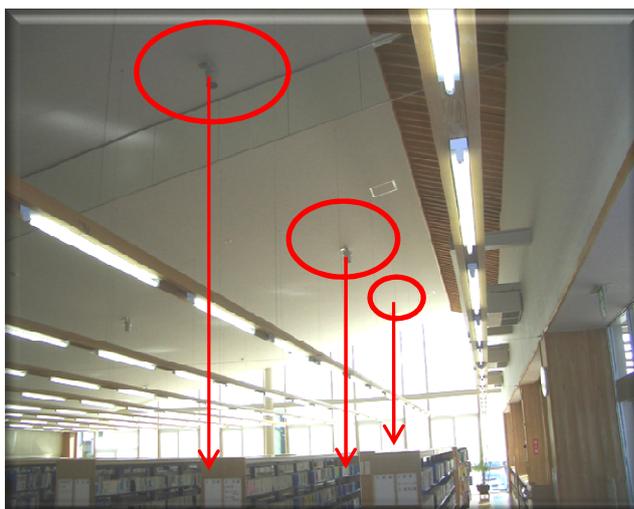

温度測定結果

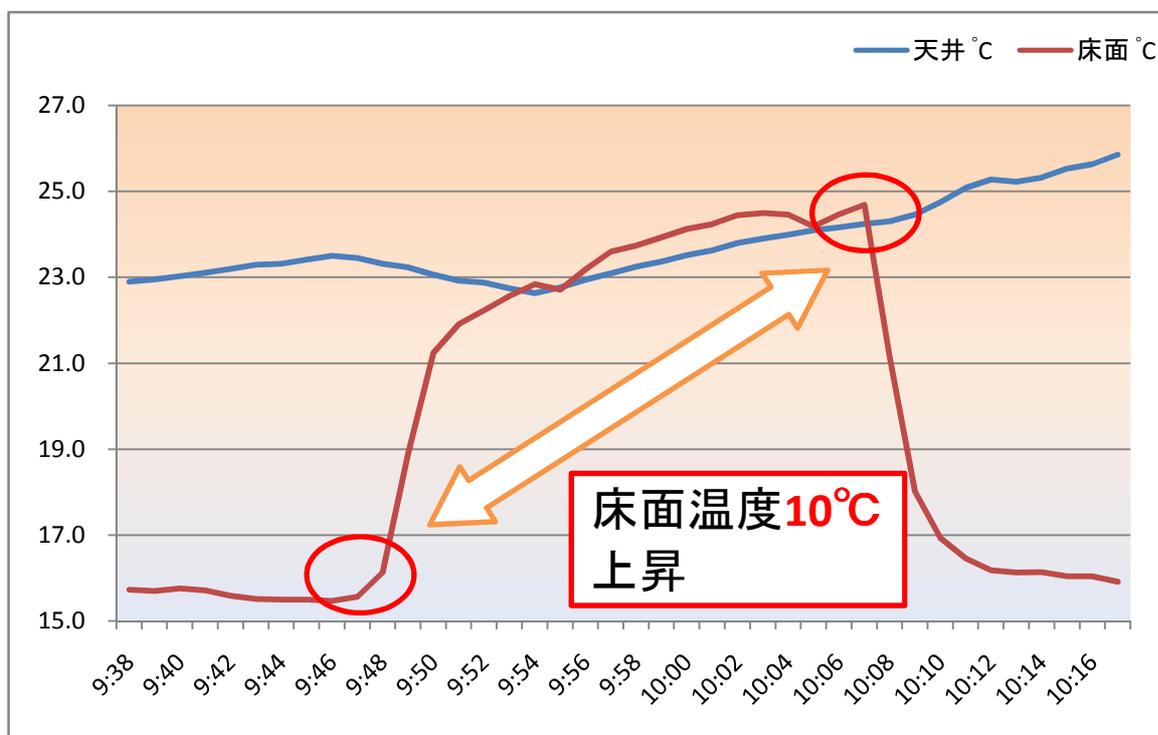

エコシルフィ稼動前では約7°Cの温度差があったのが、稼動後には天井面と床面の温度ムラがなくなりました！