

沼田小学校 様


設置年月日:平成18年12月

設置機種:F-170R 4台
F-120G 9台

群馬県沼田市の沼田小学校様。
施設内には吹抜けがあり、天井と床面の温度差が大きくある事から、設置させて頂きました。
これにより天井と床面の温度ムラがなくなり、部屋全体が快適な空間となりました。



温度測定結果

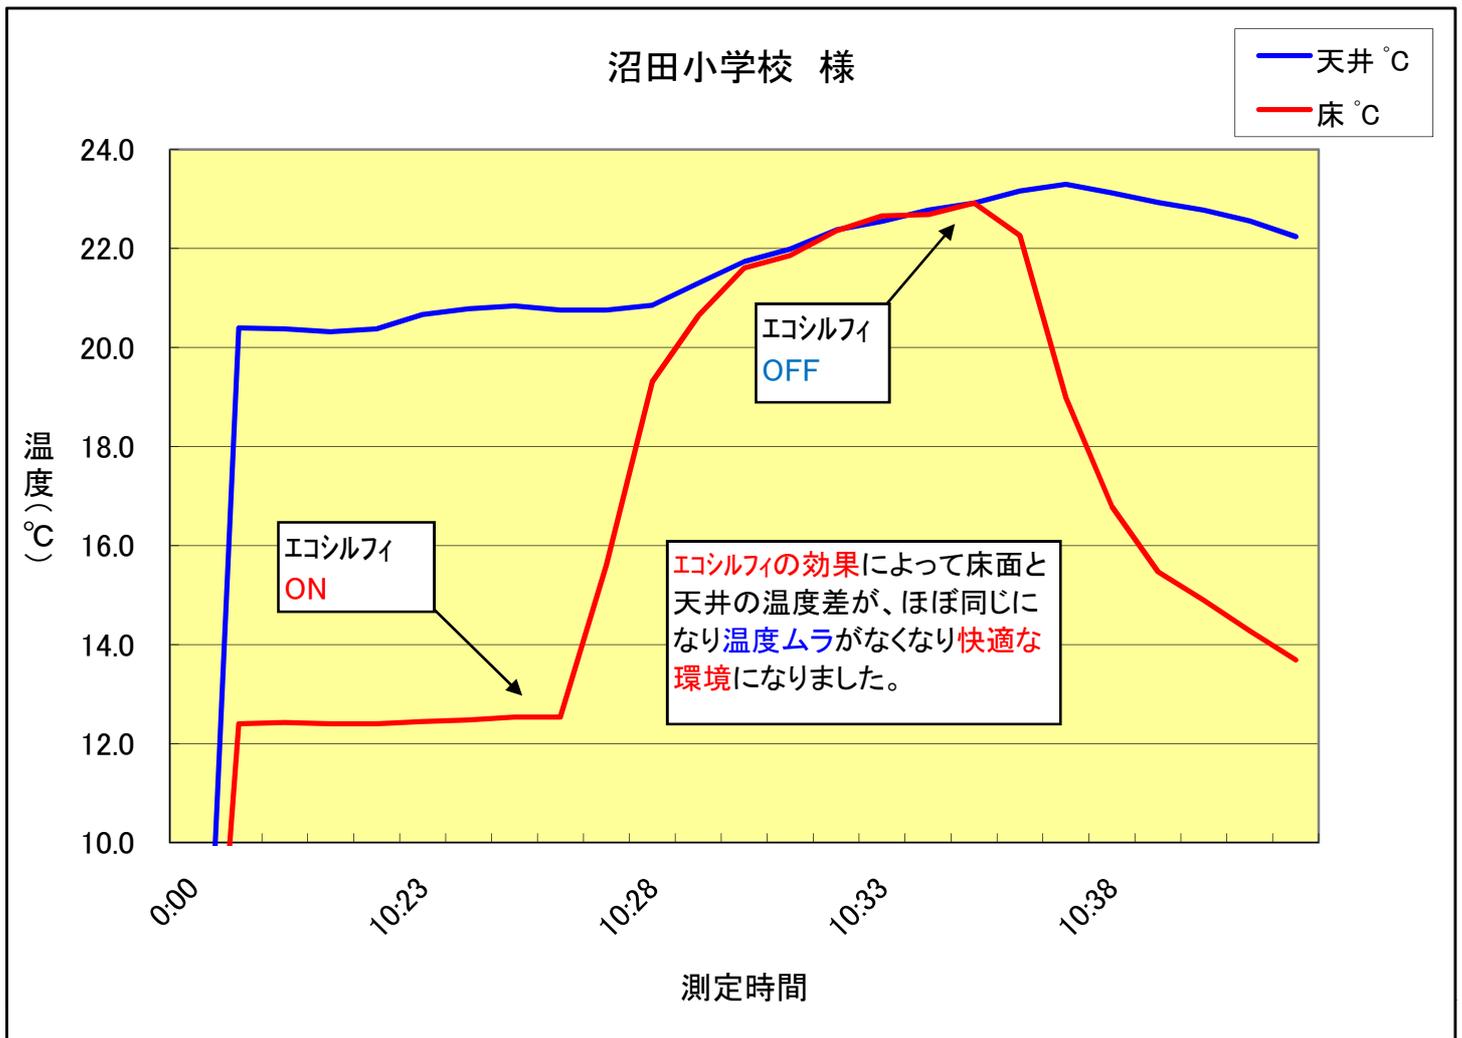

測定年月日:2006年12月14日
外気温:10.7°C