

県立太田高等養護学校 様

平成17年3月 設置


設置機種:F-170R 16台

県立太田高等養護学校様の設置事例です。
窯業実習を行うスペースの修学環境の改善、並びに省エネの視点から設置頂きました。
また、廊下には外気進入をストップし、内部環境保全の為にエアカーテンとしてエコシルフィを設置致しました。



温度測定結果

県立太田高等養護学校

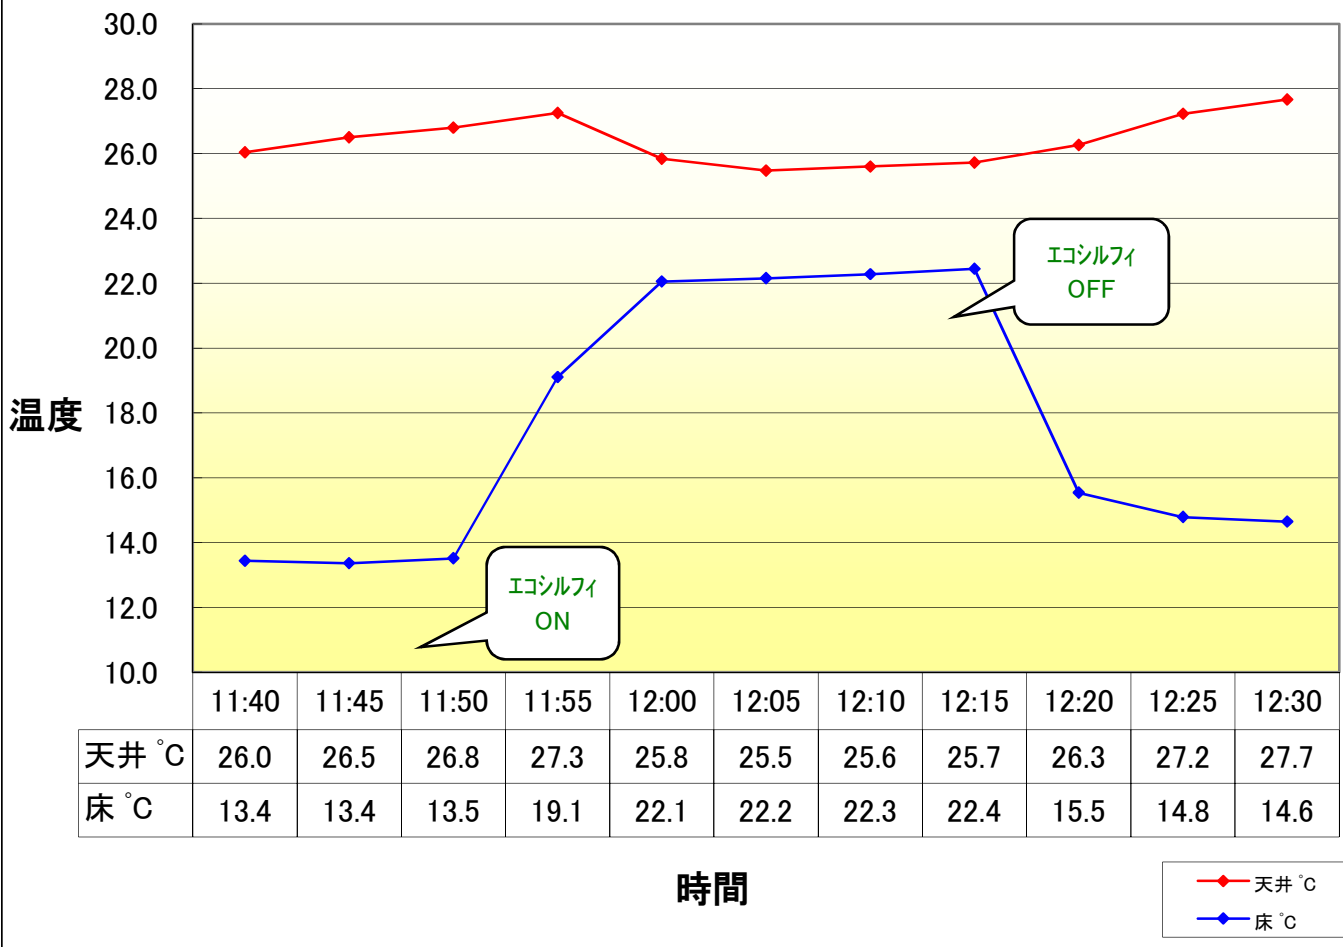

測定年月日: 2005年3月29日
外気温: 12.0°C