

# 高崎市役所 箕郷支所 様


平成17年6月 設置

設置機種:F-170G 7台

高崎市箕郷町の箕郷支所庁舎です。特に冬場の温度環境改善、省エネの観点から、1F北側の事務スペースに設置させて頂きました。



## 温度測定結果

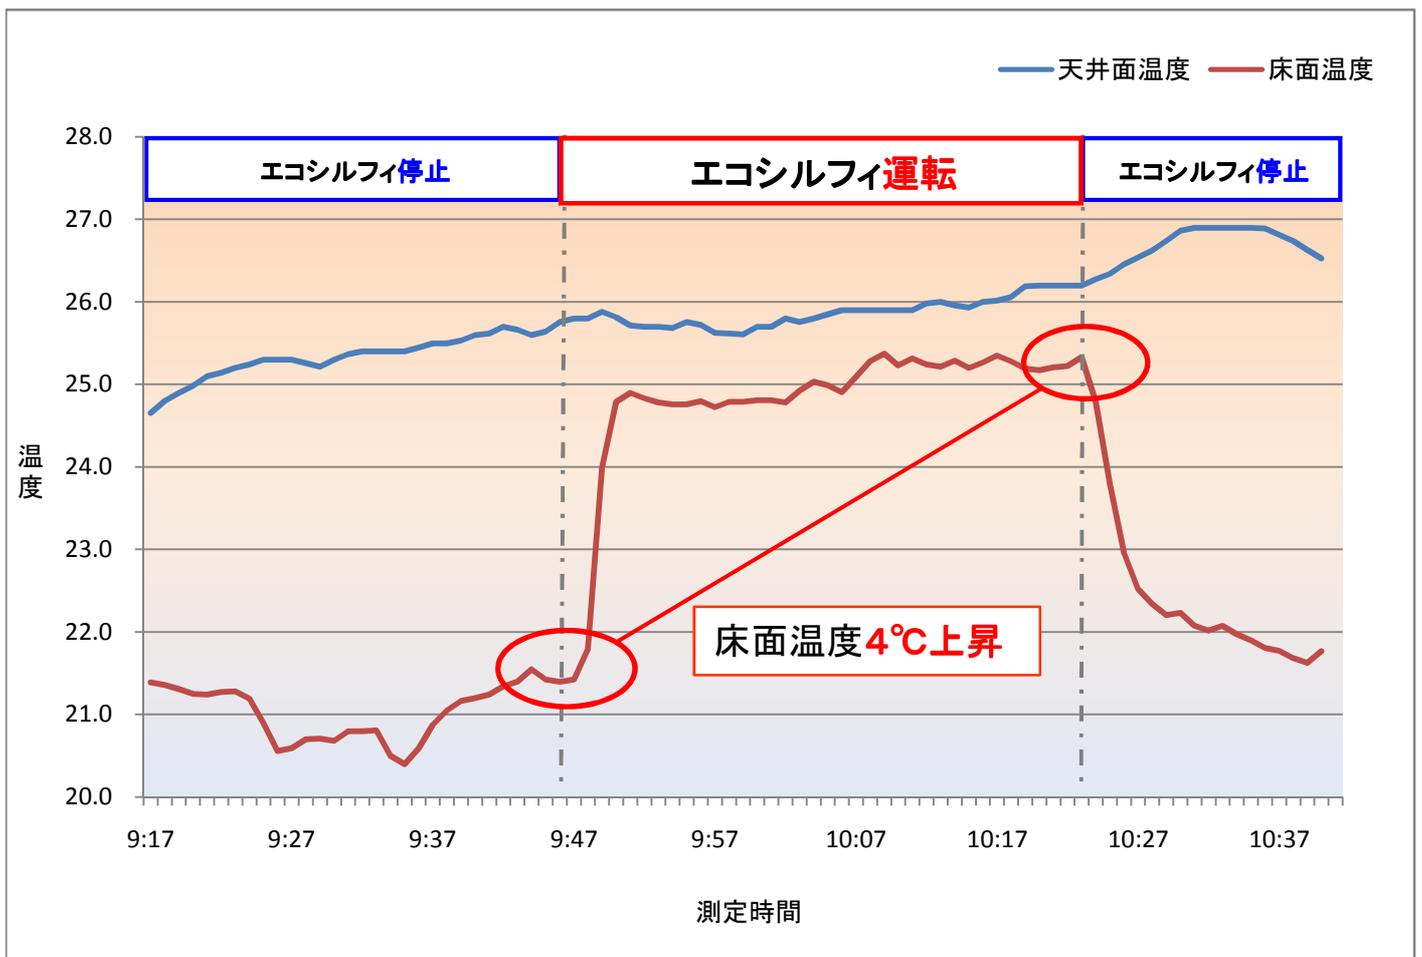

測定月日年: 2005年12月7日  
外気温: 4.1°C